

WILO SE

Betriebsstätte Oschersleben
 Anderslebener Str. 161
 D-39387 Oschersleben
 Tel.: +49-3949/929-500



Anlagenbezeichnung

4 SCHWIMMERSCHALTER + EX

Zeichnungsnummer

2509422

Bearbeitet am: 11.09.98

von: Kosinski



Anzahl der Seiten : 2

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Seiten, Verwertung und Mitteilung der Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten (DIN ISO 16016)

Passing on as well as duplication of these pages, utilization and report of contents are forbidden, as far as not expressly permitted.
 Contraventions obligate to compensation. All rights reserved in the case of the issue of a patent or utility model. (DIN ISO 16016)

				Datum	11.09.98		4 SCHWIMMERSCHALTER + EX	WILO SE	= DOKU
				Bearb.	Kosinski			Betriebsstätte Oschersleben	+
				Gepr.	Hansen			Zeichnungs-Nr.:	2509422
Rev.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	von 1 Bl.

PK 9519.100
 WILO Nr.: 2510683
 im Gehäuse 9 x M20 x 1,5 montieren

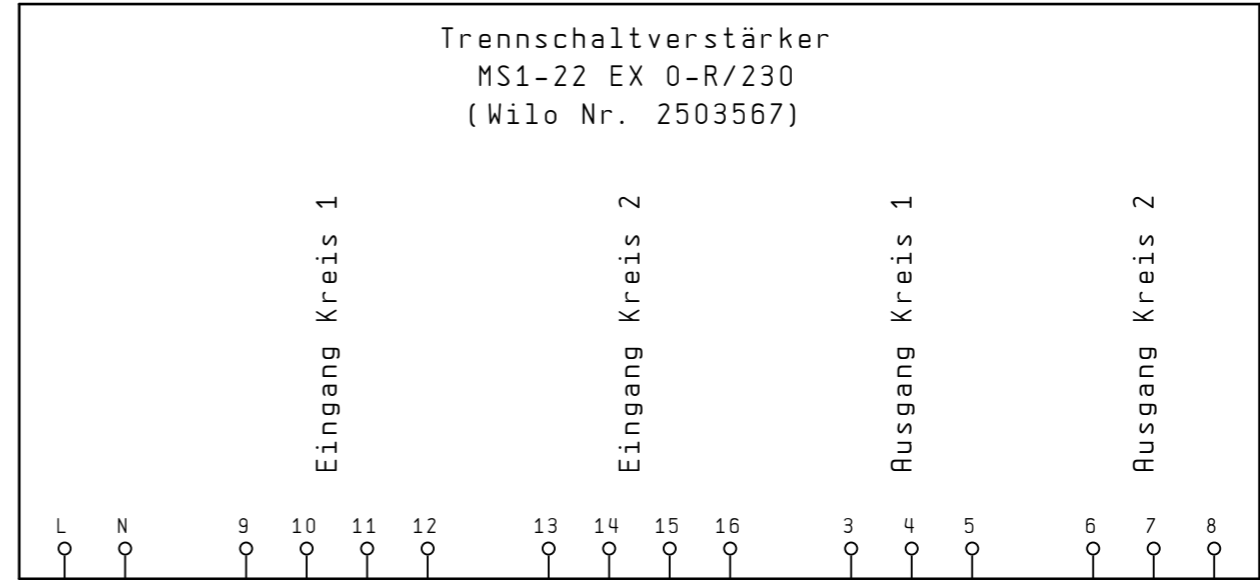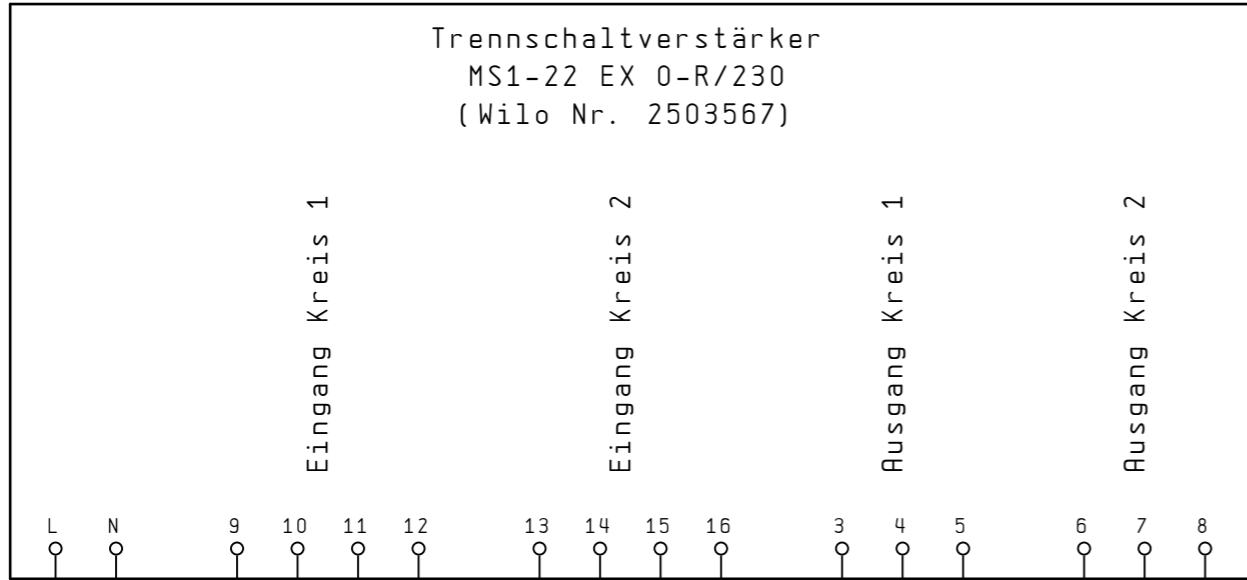

-1F1
6A
L1 ON PE

Einspeisung
230V/50Hz

Schwimmerschalter 1

Schwimmerschalter 2

Signal an Drain Control
Schwimmerschalter 1

Signal an Drain Control
Schwimmerschalter 2

Schwimmerschalter 3

Schwimmerschalter 4

Signal an Drain Control
Schwimmerschalter 3

Signal an Drain Control
Schwimmerschalter 4

			Datum	11.09.98
			Bearb.	Kosinski
			Gepr.	Hansen
Rev.	Änderung	Datum	Name	Norm
		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.



4 SCHWIMMERSCHALTER + EX

WILO AG
 Betriebsstätte Oschersleben

Zeichnungs-Nr.: 2509422

= SK
 +
 Blatt 1
 von 1 Bl.